



008938

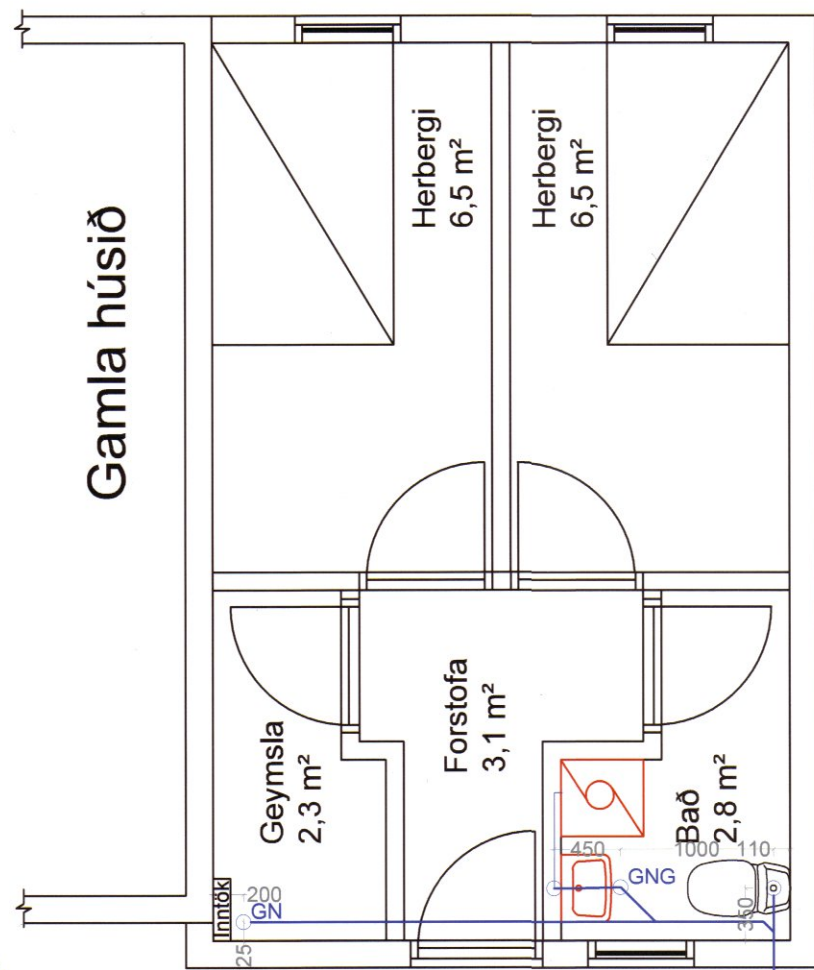

FRÁRENNSLI

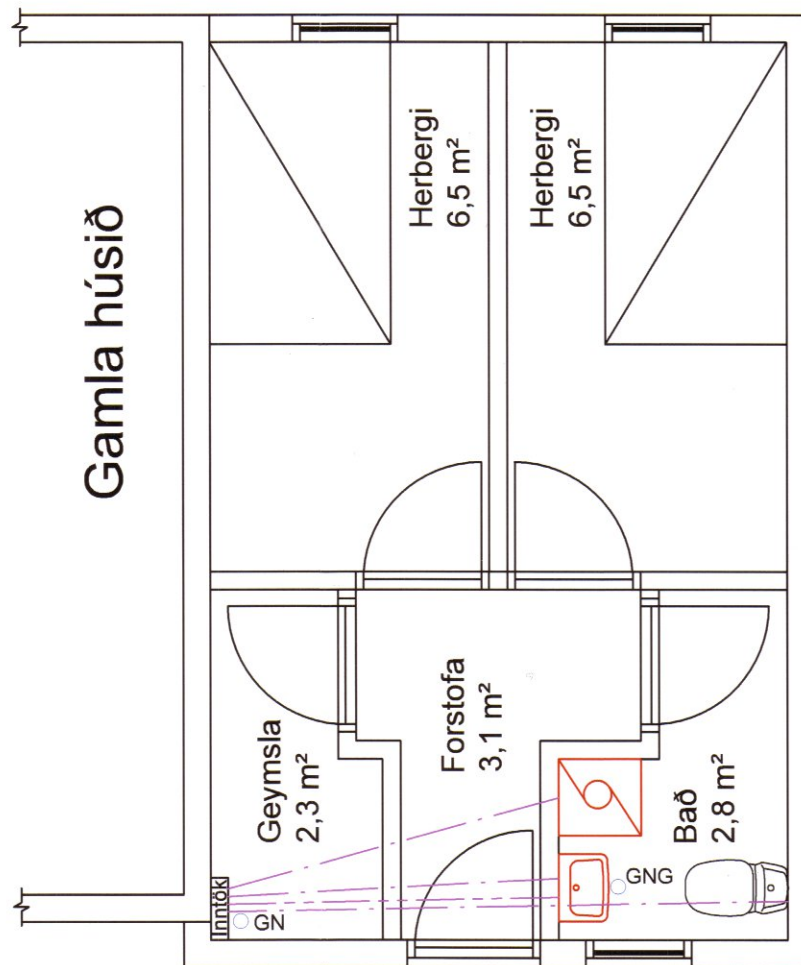

NEYSLUVATN

SKÝRINGAR - NEYSLUVATN

Deililagnir frá deilikistum að hreinlætistækjum skulu vera, innra rör fyrir neysluvatn, DN 15x2,5 mm með afzinkunarþolnu messingtengi og ytra rör DN 25/20 mm PEH-HD, nema annað sé tekið fram á teikningu. Rörin skulu hafa vottun og einnig vísast í leiðbeiningarblöð Rb (53).002. Inntök eru til staðar og tengigrind hitaveitu. Kalt vatn skal leggja undir en heitt vatn yfir einangrun. Heitt neysluvatn er upphitað kalt vatn og skal hámarkshiti þess vera 65°C.

Kalt vatn _____

Heitt vatn _____

PVC Ø 100 - Gamalt

PVC Ø 100 2% halli

Nýr brunnur Ø 600

PVC Ø 100 að rotþró - Gamalt

SKÝRINGAR - FRÁRENNSLI



Frárennislögn 100mm PVC
20 o/oo nema annars sé getið

Brunnur Ø 600 mm

Gegnumstreymisniðurfall

Hönnunarstjóri: Bjarni Þór Einarsson, kl. 310348-2449		Áritun hönnunarstjóra:	
Breyting dags:	Samþykktur:	Verk: GARÐUR 2, FJALLABYGGÐ	Hannað / teiknað: BbE
		Viðfangsefni: VIÐBYGGING NORÐAN VIÐ ÍBÚÐARHÚS FRÁRENNSLI OG NEYSLUVATN	Yfirfarð: BbE
			Dagsetning: 7.09.2023
			Samþykktur: <i>[Signature]</i>
		RÁÐBARDUR SF. RÁÐGJÖF OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA	Skilvæðing: 1:50
		Bjarni Þór Einarsson MTFÍ Byggingartæknifræðingur Bsc. kt. 310348-2449 Hofðabraut 6, 530 Hvammstanga, bthe@itn.is Símar: 455-2511, 892-8296, fax: 455-2509	Verk - Teikning númer: 220701 - G2F0301