


008939

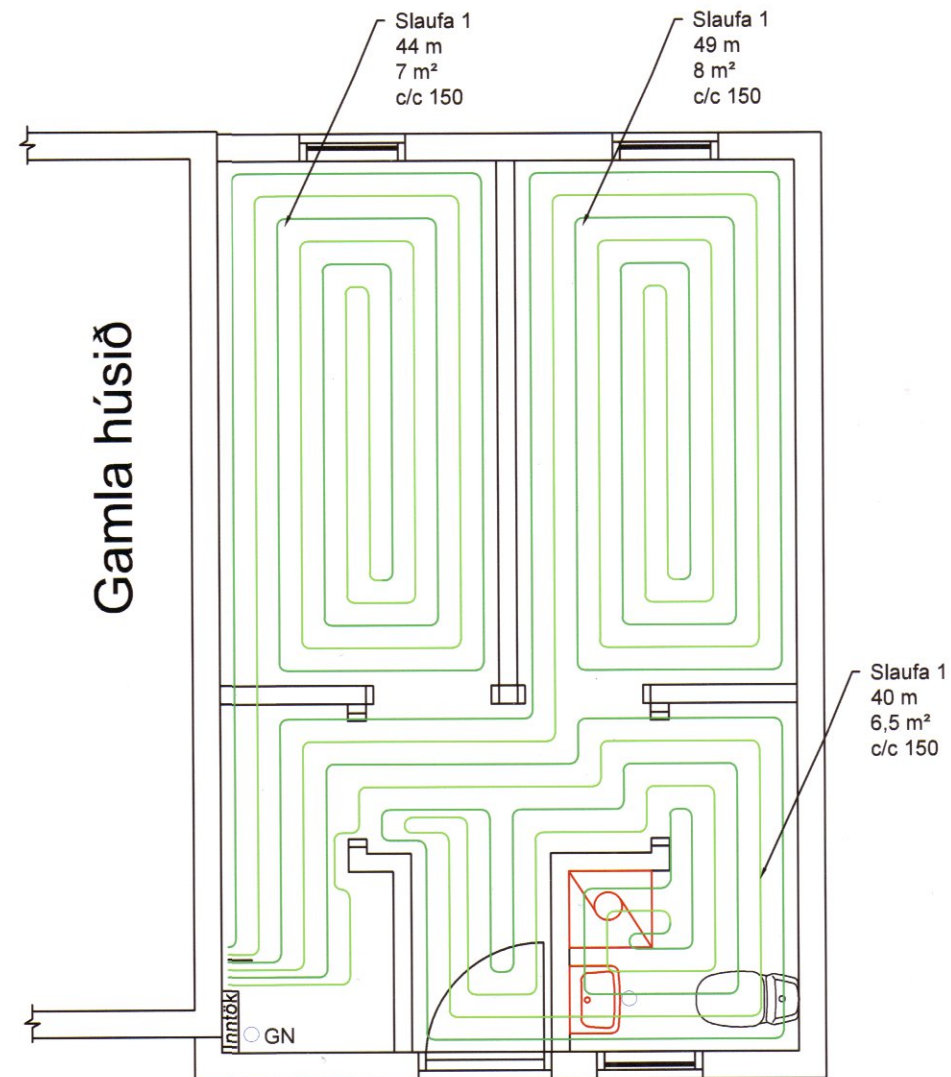

GÓLFHITI

SKÝRINGAR - GÓLFHITI

Pípur í gólfhitaslaufum eru PP, PB m/súrefniskápu eða PEX m/súrefniskápu, stærð $\text{Ø}16 \times 2\text{mm}$ og PN10 við 70°C . Gólfhitalagnir eru festar á bendinet með 150 mm millibili. Við niðurlögn og festingu á rörum skal farið í einu og öllu eftir fyrirmælum framleiðanda röranna. Tengistykki eru úr afsinkunarþolnu messing og hæfa rörum. Kerfið skal þola 3,0 bara vinnuþrýsting og skal prófað skv. leiðbeiningum framleiðanda áður en leiðslur eru hular. Allt efni og frágangur kerfisins er í samræmi við ákvæði staðla og gildandi reglugerðir. Allt efni hefur lagnaefnisvottun. Hámarks hiti inn á kerfið er 40°C .

_____ Gólfhiti túr

_____ Gólfhiti retúr

Hönnunarstjóri: Bjarni Þór Einarsson, kl. 310348-2449		Áritun hönnunarstjóra:	
Breyting dags:	Samþykktur:	Verk: GARÐUR 2, FJALLABYGGÐ	Hannað / teiknað: BÞE
		Viðfangsefni: VIÐBYGGING NORÐAN VIÐ ÍBÚÐARHÚS GÓLFHITI	Yfirfarið: BÞE
			Dagsetning: 7.09.2023
			Samþykktur: <i>[Signature]</i>
			Mælikvæði: 1:50
		RÁÐBARDUR SF. RÁÐGJÖF OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA	Verk - Teikning númer: 220701 - G2F0302
		Bjarni Þór Einarsson MTFÍ Byggingartæknifræðingur Bsc. kt. 310348-2449 Hofðabraut 6, 530 Hvammstanga, bthe@itn.is Símar: 455-2511, 892-8296, fax: 455-2509	