

AKTUN HÖNNUNARSTJÓRA
DAGSETNING ARJAUPPDÁTTAR
HÖNNUNARSTIG: VERKTEIKNING

Skýringar:

Öll mál eru í milli metrum.
Allir kótar í metrum.

Allar málsetningar og kótar koma fram á teikningum arkitekta og skal samræyna öll mál við þær. Beygumál járna skal samræyna og bera saman við málsetningar á steypum byggingarhlutum skv. arkitektateikningum og fyrirskrifada steypuhulu skv. teikningum VSÓ Ráðgjafar.

Sjá gataplön fyrir úrtök í steypu.

Einangrun er skv. teikningum arkitekta.

Efhissgæði krossviður:
Krossviður skal vera af gæðum P30 eða sambærilegt.

Krossviður á vegg:
Krossviður á vegg er 9mm.
Krossvið skal skeyta á stóðum eða lausholtum og öll skeyti á krossvið skulu koma á mjögu.
Krossvið skal neqla í úrepanlim með kambsaum 2,8x50 c/c100 á grind.

Krossviður á þak:
Krossviður á þak er 21mm.
Öll skeyti á klæðningu skulu koma á mjögu þakbita.
Neqla skal krossvið við hverja sperru með 2,8x50 c/c 150mm.

G1: Tekið úr stóðum fyrir sperru og skrufaðar saman með 2 stk 5x80
G2: 2 stk AB105 neglir með CNA 4x40 6+9
G3: Skrufuð tenging með 3 stk 5x80
G4: 2 stk AB105 neglir með kambsaum 40 /40 fullneglir. Í gegnum annan vinkelinn er boltað niður í steypu með M12 múrbolta og skal festilengd vera 120mm.

Tilvísanir:

Almennar skýringar
Almenn snið
Sérþending (J1)

B-A-1
B-SD-1
B-SD-1-2

Lagnateikningar
Gataplön
Teikningar arkitekta

BR DACS BRK-YTNG REKN TEKN



VSÓ RÁÐGJÖF

BORGARTÚN 20, 108 REYKJAVÍK, Sími: 565 6000, Símarélf: 565 9010, NETTAFANG:

Snorrögata 3, Siglufirði
Hótel sunna


Burðarvirki
Grunnmýnd og snið
Skúr

HANNADEIÐTEKNI
YFIRFARIR
SAMRÝKKT
KT
240757-51569


KVARDI: 1:50
VERKUR: 13211
TEKNI NR: B-6s-2
REYKJAVÍK: 20.04.2015

BR

D5 1:20

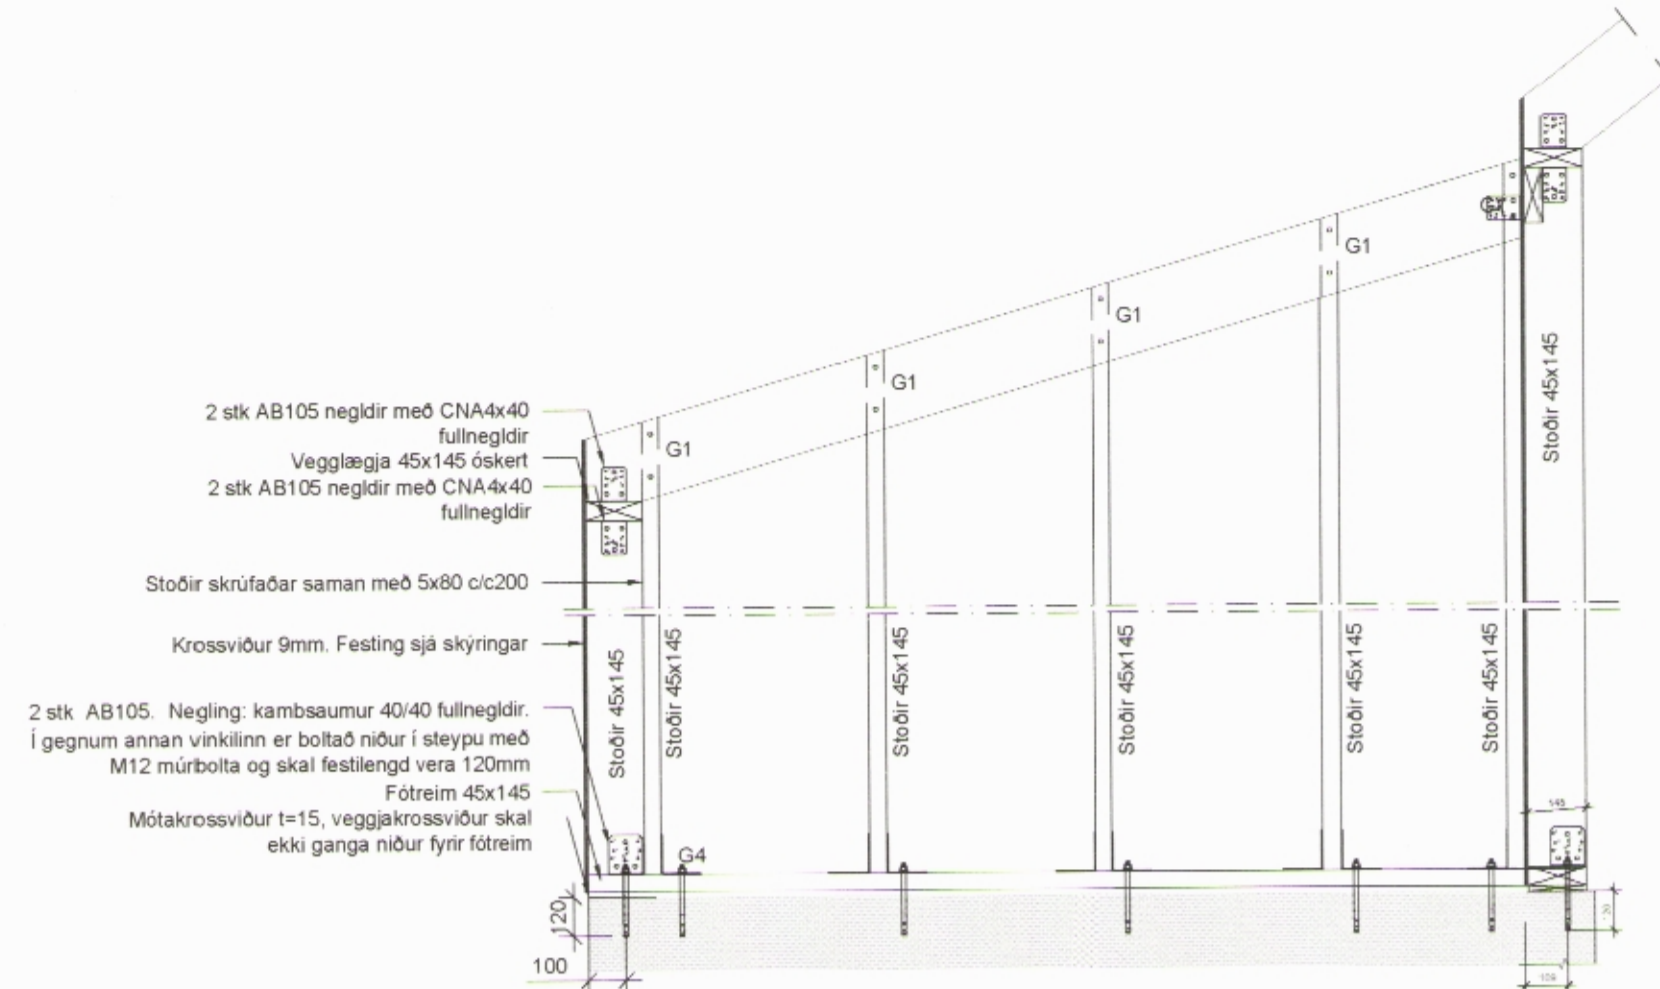

D7 1:20

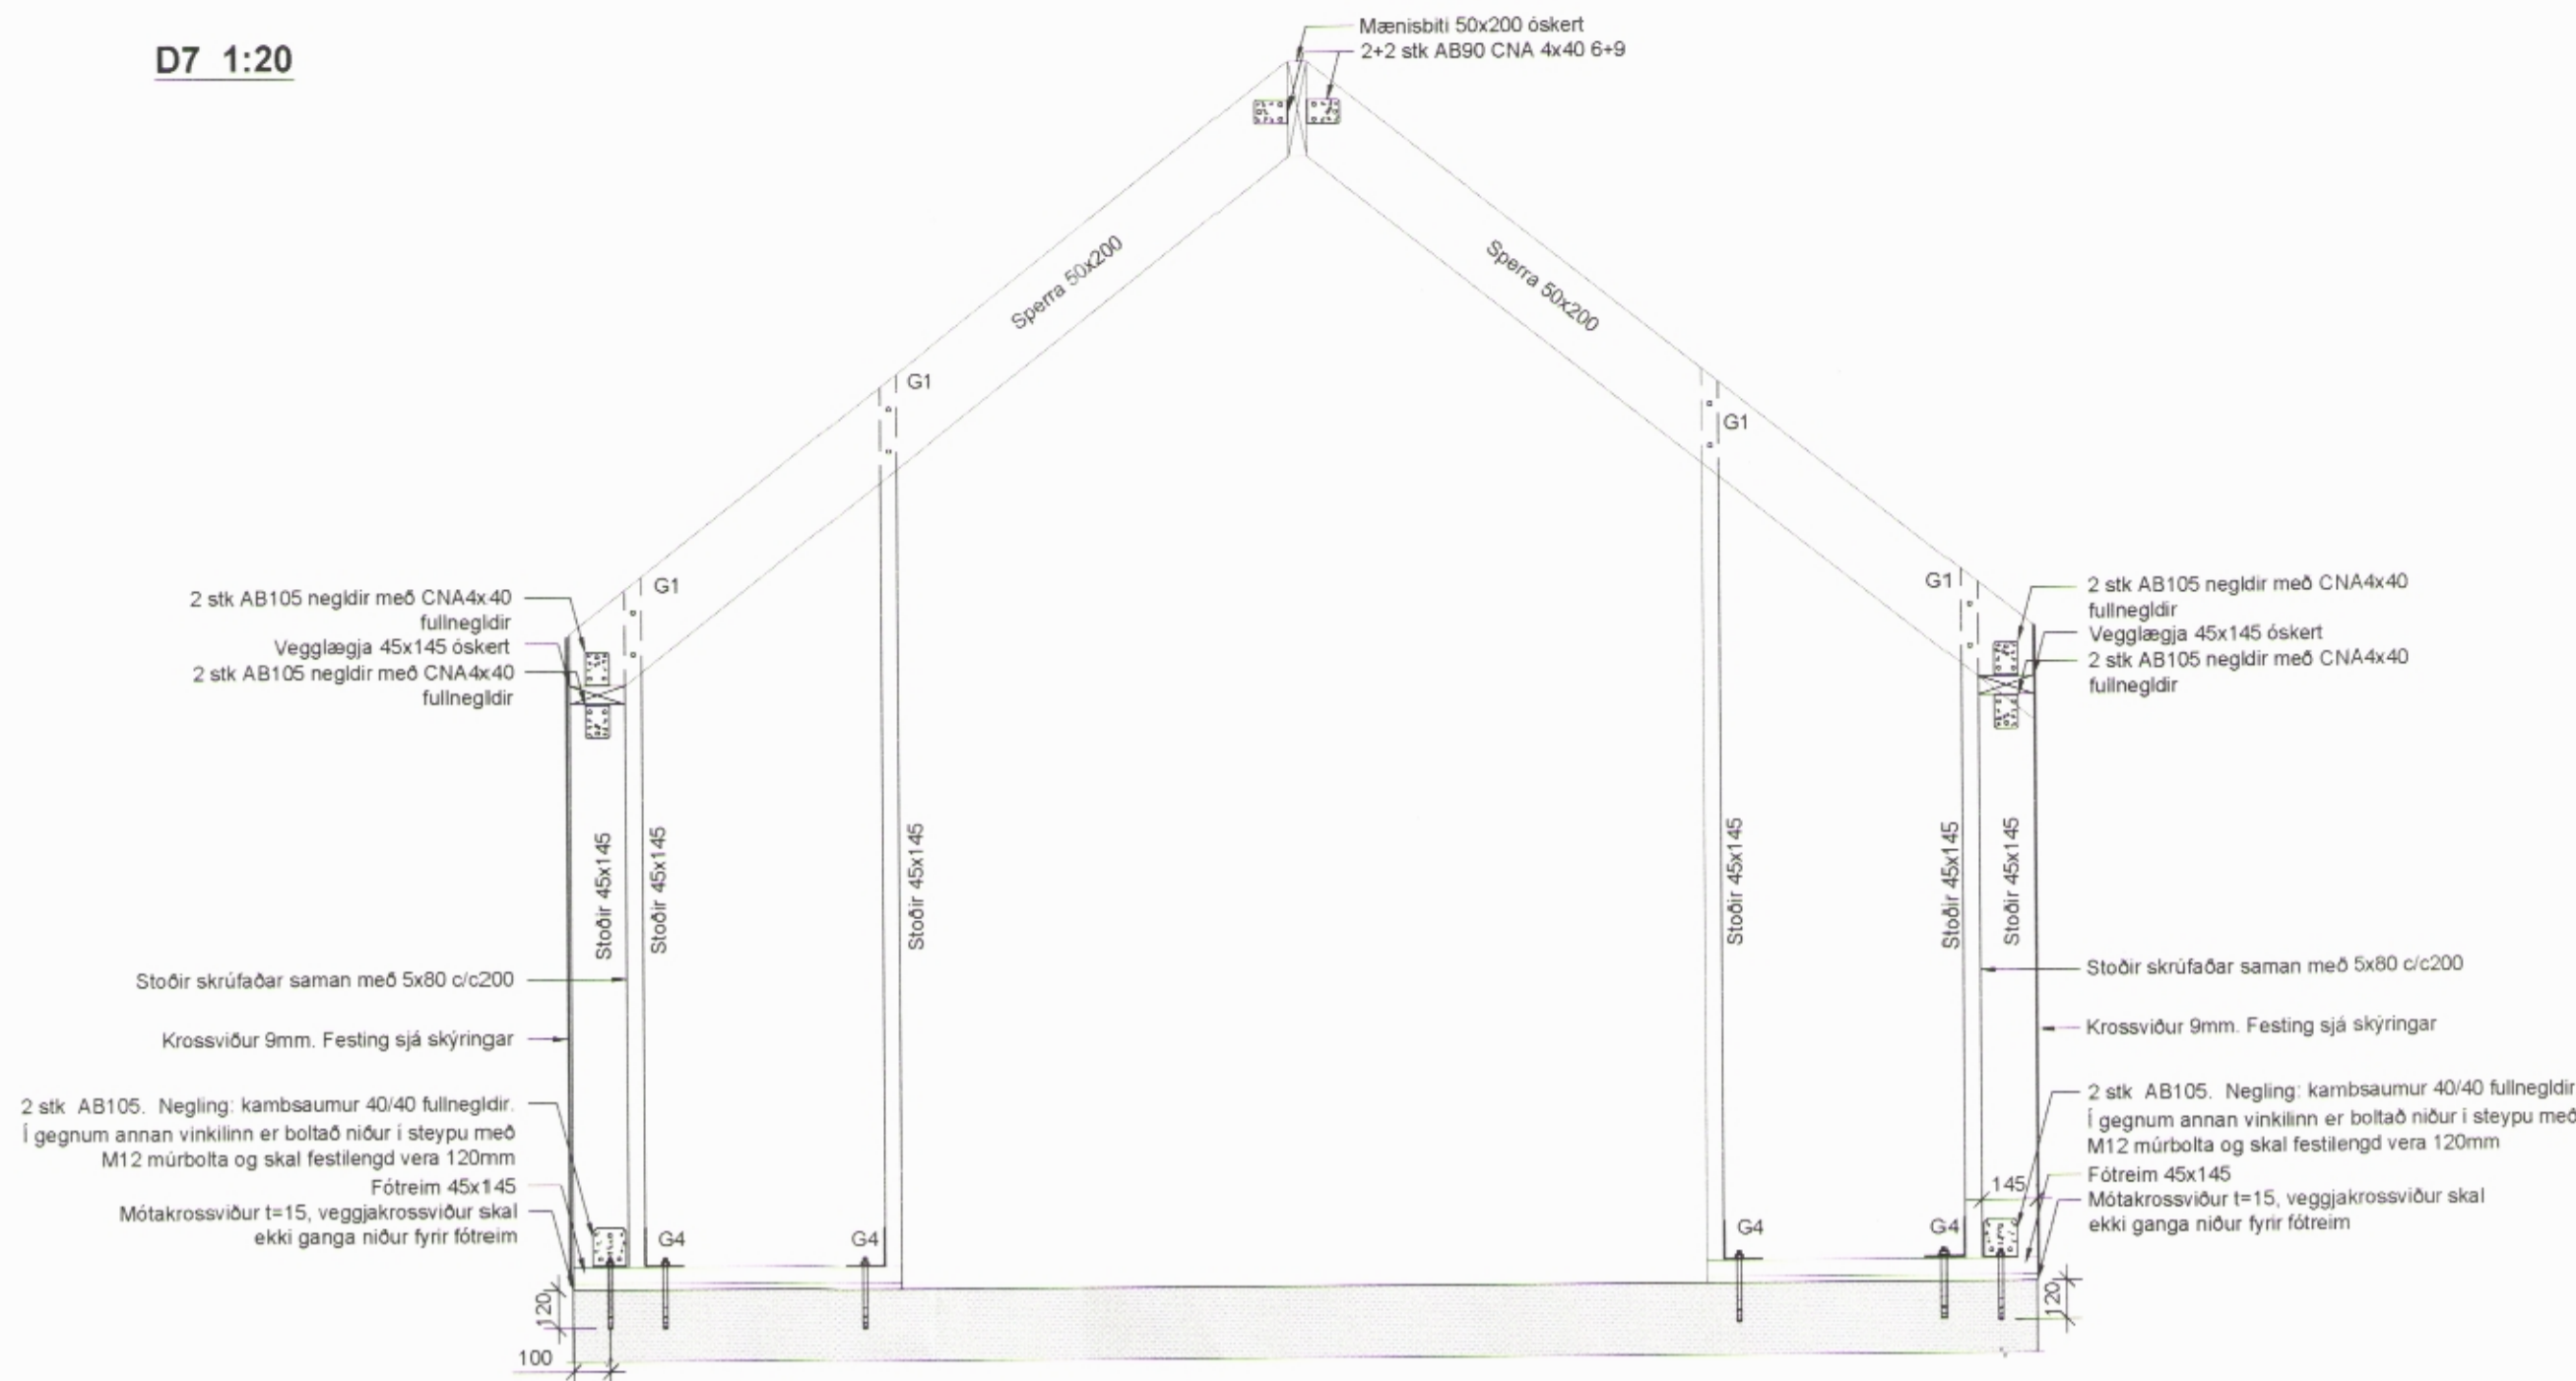

D6 1:10

