007988

Fjallabyggð
Skipulags- og byggingarfulltrúi
9/8 10

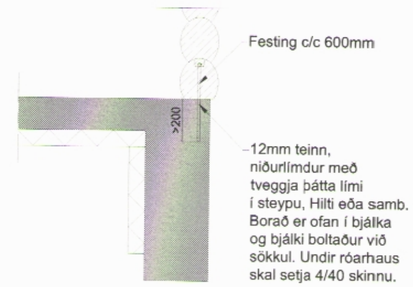

A 02-02 SNIÐ 1:20

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C200 grindar í plötu.

Við öll op komi 2 K16 lóðrétt er gangi 800 mm niður í sökkul beggja megin ops (hurðar eða glugga)

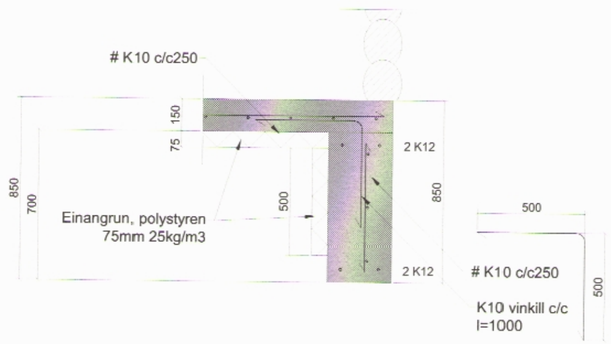

A 02-02 SNIÐ 1:20

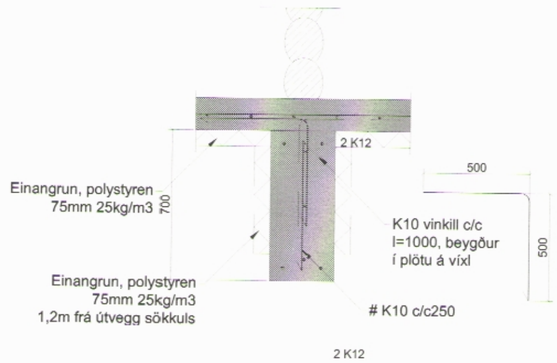

B 02-02 SNIÐ 1:20

Efni: Vermundarstaðir
Heiti: Grunnmynd sökkuls og burðarþolsdeili
Hannað: Valur Arnarsson Samr. h.
Dags: 20.07.2010 Mkv.1:50/20 Blað. nr. 02/02 Verkefnis nr. 10-006
Samþykkt: Kennitala. 051073-5099

Bjarkarheiði 28, 810 Hveragerði , sími. 6634619/4611108
arnaringi@gmail.com
Burðarvirki